HDG Hydraulikschema mit HZ 16.16 und Duplex - Pufferspeicher

Sicherheitseinrichtungen sind nach DIN 4751 zu installieren

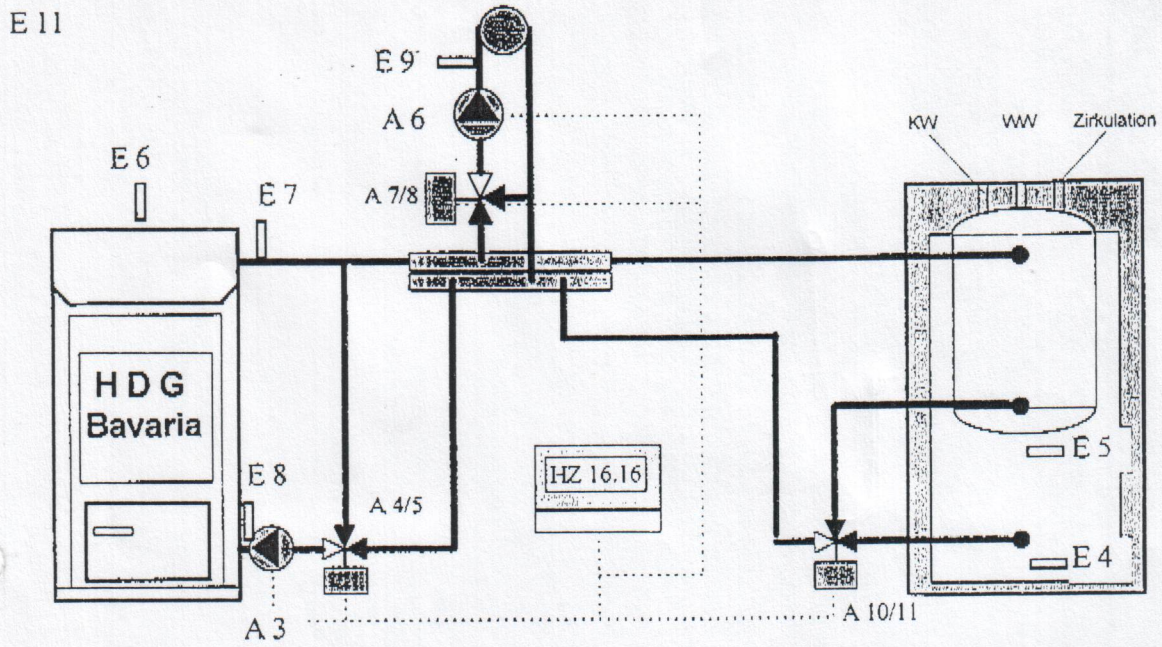

Eingänge		Ausgänge	
E4	Pufferspeicher unten (Tauchfühler)	A3	Rücklaufpumpe UPS 32-60
E5	Pufferspeicher oben (Tauchfühler)	A4/5	Rücklaufventil VXG 44.32-16
E6	Rauchgas	A6	Heizkreispumpe 1 UPS 25-40
E7	Kesselvorlauf (Tauchfühler)	A10/11	Ladeventil Pufferspeicher VXG 44.32-16
E8	Kesselrücklauf (Tauchfühler)	A15	Öl- Gaskessel (optional)
E9	Heizkreisvorlauf 1 (Anlegefühler)	A16	Nachlegesignal Holzkessel
E11	Außentemperatur	A7/8	Heizkreismischer

HZ16.16 DuPl
05.97

VON +49 8724 8159 4 Okt. '99 14:42 EMPFANGEN !!